



Подключение нескольких контроллеров TSS-207-2W к интерфейсному модулю ВІТ-4.3

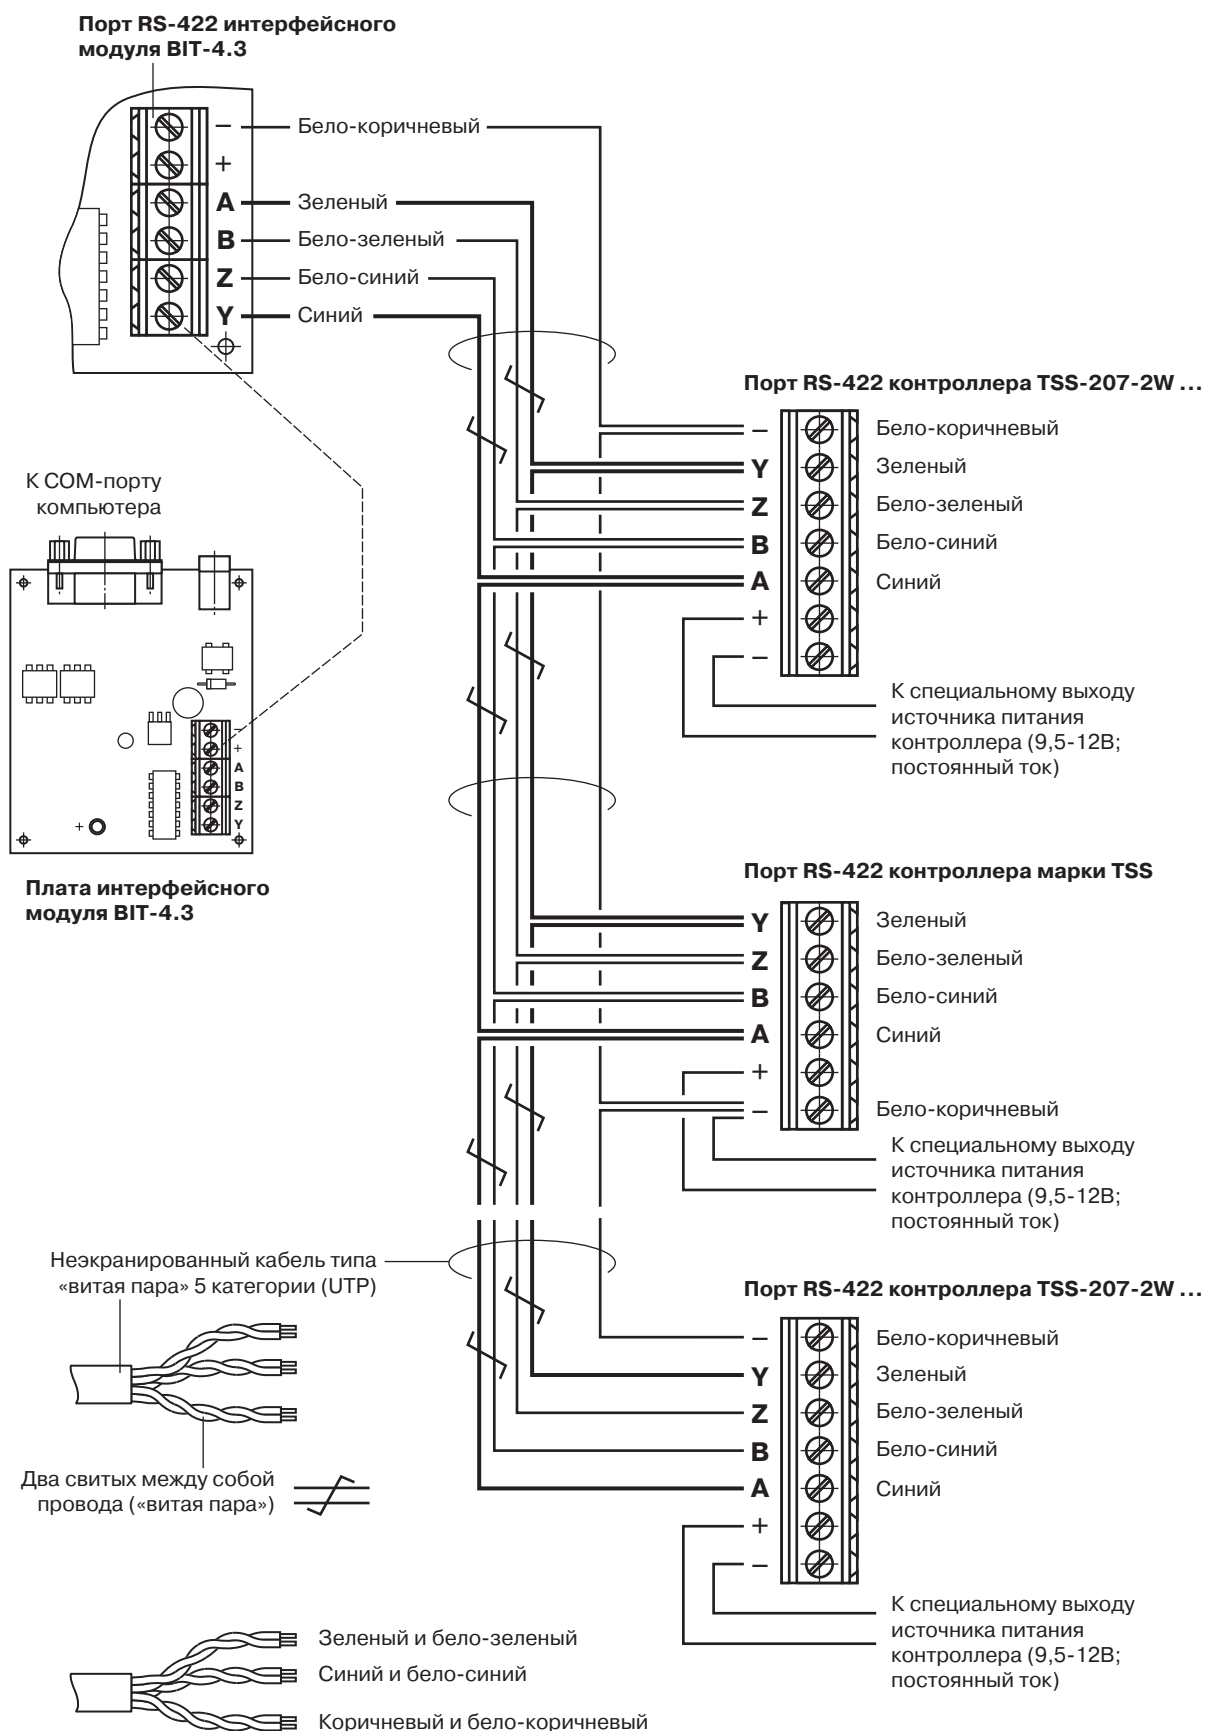


**Подключение одноканального контроллера
TSS-207-2W к интерфейсному
модулю ВГТ-4.3**

**Порт RS-422 интерфейсного
модуля ВГТ-4.3**



Неэкранированный кабель типа
«витая пара» 5 категории (UTP) (до 1200 м)



Два скрученных между собой
провода («витая пара»)

Условное обозначение
«витой пары»:



**Порт RS-422
контроллера**



К специальному выходу
источника питания
контроллера (9,5-12В;
постоянный ток)

